

Unter der Web-Adresse <https://www.process-informatik.de> stehen produktsspezifische Dokumentationen oder Software-Treiber/-Tools zum Download bereit.
Bei Fragen oder Anregungen zum Produkt wenden Sie sich bitte an uns.

Process-Informatik Entwicklungsgesellschaft mbH

Im Gewerbegebiet 1

DE-73116 Wäschchenbeuren

+49 (0) 7172-92666-0

info@process-informatik.de

<https://www.process-informatik.de>

Menübaum Webseite:

+ Produkte / Doku / Downloads

+ Zubehör

+ Anschluss-Stecker / Zubehör

+ MPI- / Profibusanschlusskabel (für Tele-Service)




QR-Code Webseite:




Bitte vergewissern Sie sich vor Einsatz des Produktes, dass Sie aktuelle Treiber verwenden.

Zugriff auf MPI/Profibus ohne Spannungsversorgung

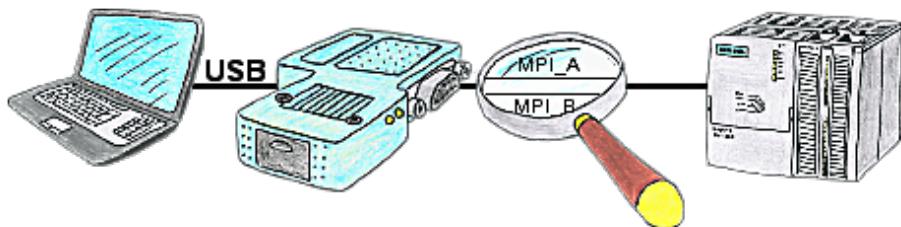

Sie befinden sich mitten in Ihrer Produktionsanlage und stehen vor einer passiven Baugruppe wie einem Umrichter oder eine ET200, dann kommen Sie ohne externe Versorgung Ihres Programmieradapters nicht online, außer Sie verwenden das S7-USB. Dieses Modul versorgt sich komplett aus der USB-Schnittstelle.

Datensicherung S7-SPS über MPI/Profibus auf SD-Karte per dig. IO

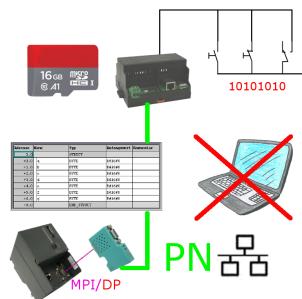

Über digitalen Eingang getriggerte DB-Sicherung/-Wiederherstellung ohne zusätzlichen PC über MPI/Profibus auf SD-Karte


Touchdisplay SauerstoffAnalyse



You're using the devices of the Tele-Network-family and don't want to have a device standing on the table? No problem. Install the WinTELEPROF-software on your PC and after link connection access to your Step5/7-programming software (also Siemens) via a virtual Com-Port.


At Step5 the Step5-software is going to be patched, then working with the virtual Com-Port will be also possible.

SPS-Kopplung (Datenaustausch zwischen SPSEN)

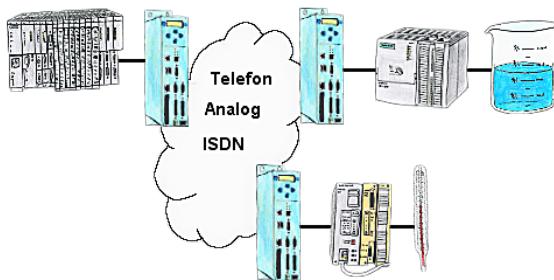


Ihre Pumpstationen melden über das Telefonnetz der Zentralsteuerung die Pegelstände. Die Zentrale selbst kann natürlich auch den Unterstationen Befehle/Meldungen übertragen. Dazu wird keine Standleitung benötigt, es reicht ein normaler" Telefonanschluss, da die Geräte nach erfolgter Meldung die Leitung wieder trennen.

Sinec-L1-Bus aufbauen ohne BT-777-Klemme

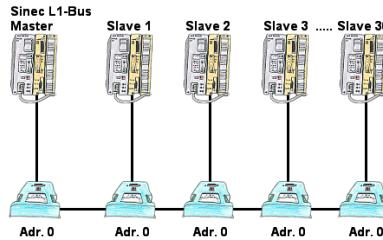

Sie müssen einen Sinec-L1-Bus aufbauen, haben den Master aber bekommen keine BT-777-Klemme zu kaufen? Kein Problem, Sie schließen an jede in Frage kommende S5-SPS-Steuerung die IBX-Klemme über das optionale IBX-SPS-Kabel an, versorgen jede IBX-Klemme mit ext. 24V DC wenn die SPS diese nicht liefern kann, stellen Sie als Adresse 0 ein und definieren die eigentliche L1-Bus-Adresse in der SPS-Steuerung. Schon kann Ihr Master mit den Slavebaugruppen kommunizieren.

Datensicherung S5-SPS auf FTP-Server



S5-SPS getriggerte DB-Sicherung/Wiederherstellung ohne zusätzlichen PC über PG-Buchse und Ethernet auf FTP-Server